PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI90	ES-SS15
	PVM. 5.1.2021 / PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	

KOHDE	SISÄLTÖ
	KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

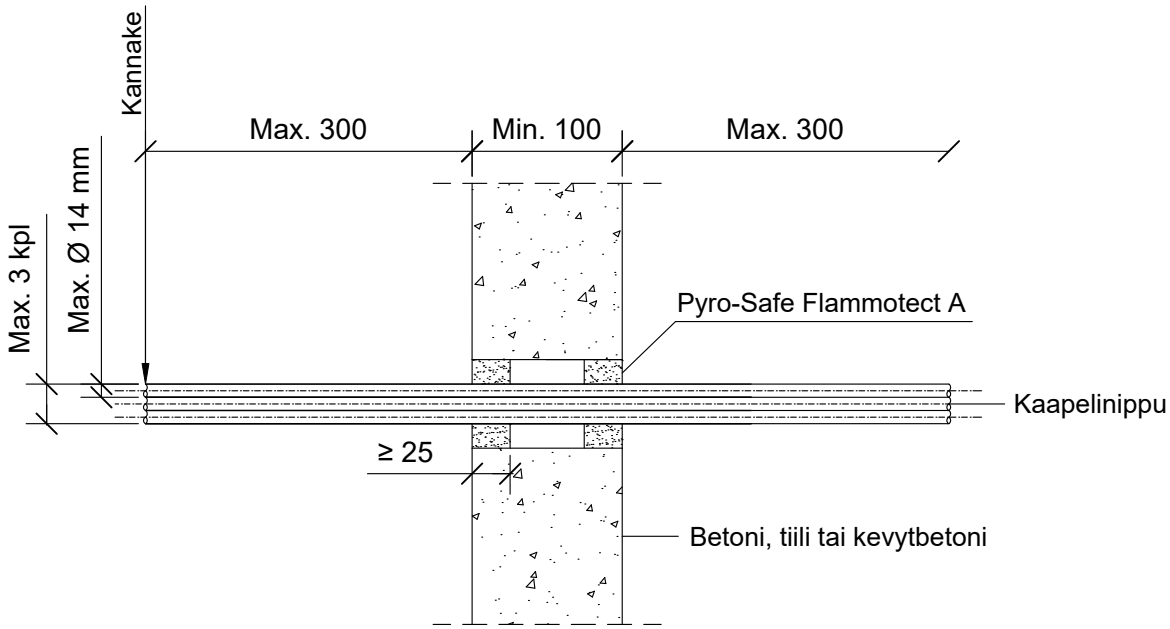

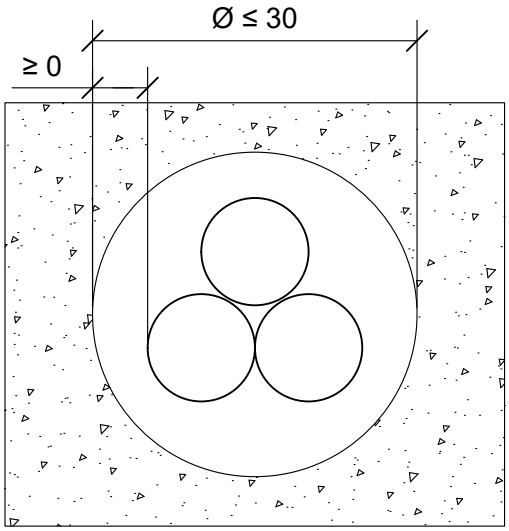

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	Ø 30 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Kaapelihylly	Kaapelihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.
Max. kaapelinippu koko	Max. 3 kaapelia, kaapeli Max. Ø 14 mm / tai max. 65 % aukon pinta-alasta.