



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI60

NB-PL2

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY


EI60 EI90 EI120 EI180 EI240

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVI- TAI KOMPOSIITTIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

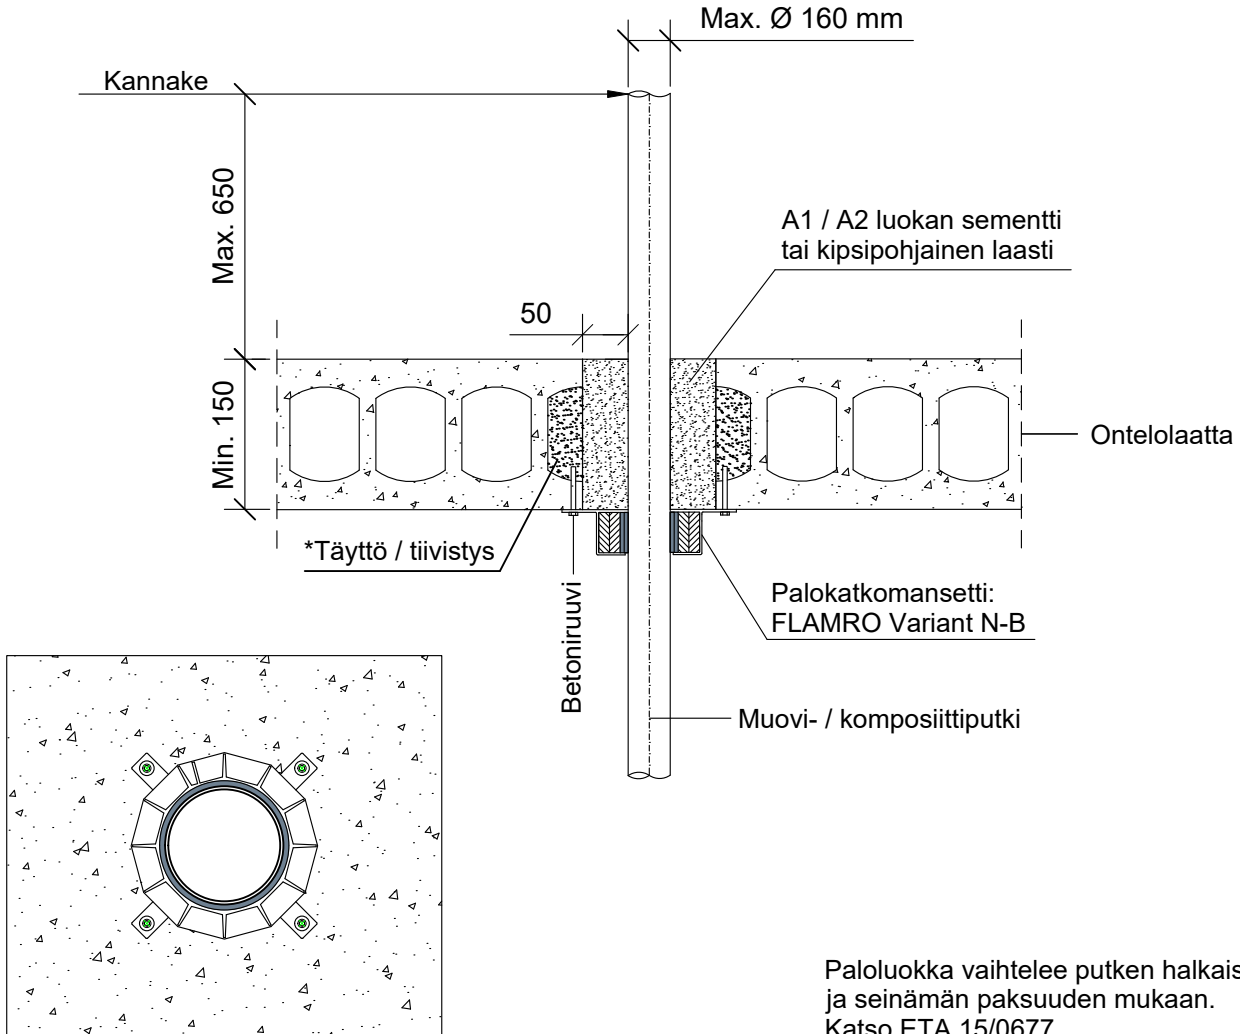

Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mukaan.
Katso ETA 15/0677.

Putkityyppi	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	Paloluokka
Komposiittiputki Uponor MLC	Max. Ø 110 mm	4.5 - 10.0 mm	EI90 - EI120
Komposiittiputki Aquatherm green pipe MS	Max. Ø 110 mm	2.2 - 15.2 mm	EI120
Muoviputki PVC	Max. Ø 160 mm	1.8 - 11.9 mm	EI120 - EI240
Muoviputki PE	Max. Ø 160 mm	1.8 - 14.6 mm	EI120 - EI240
Muoviputki PP	Max. Ø 110 mm	1.8 - 10.0 mm	EI180 - EI240
Muoviputki Wavin Sitech	Max. Ø 160 mm	2.0 - 5.3 mm	EI60 - EI120
Muoviputki Geberit Silent PP	Max. Ø 110 mm	2.0 - 3.6 mm	EI120
Muoviputki POLO-KAL NG	Max. Ø 110 mm	2.0 - 3.6 mm	EI90 - EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0677
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N-B.
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 160 mm.