



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

SC-SL8

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY



EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIEN TIIVISTYS  
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

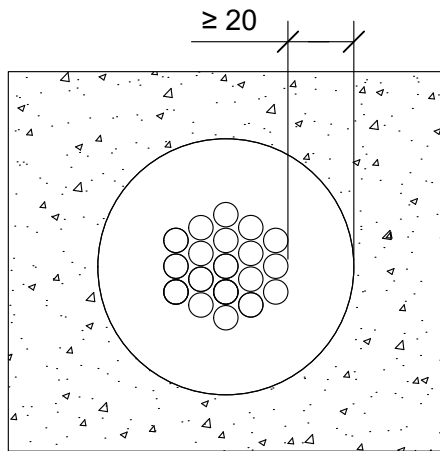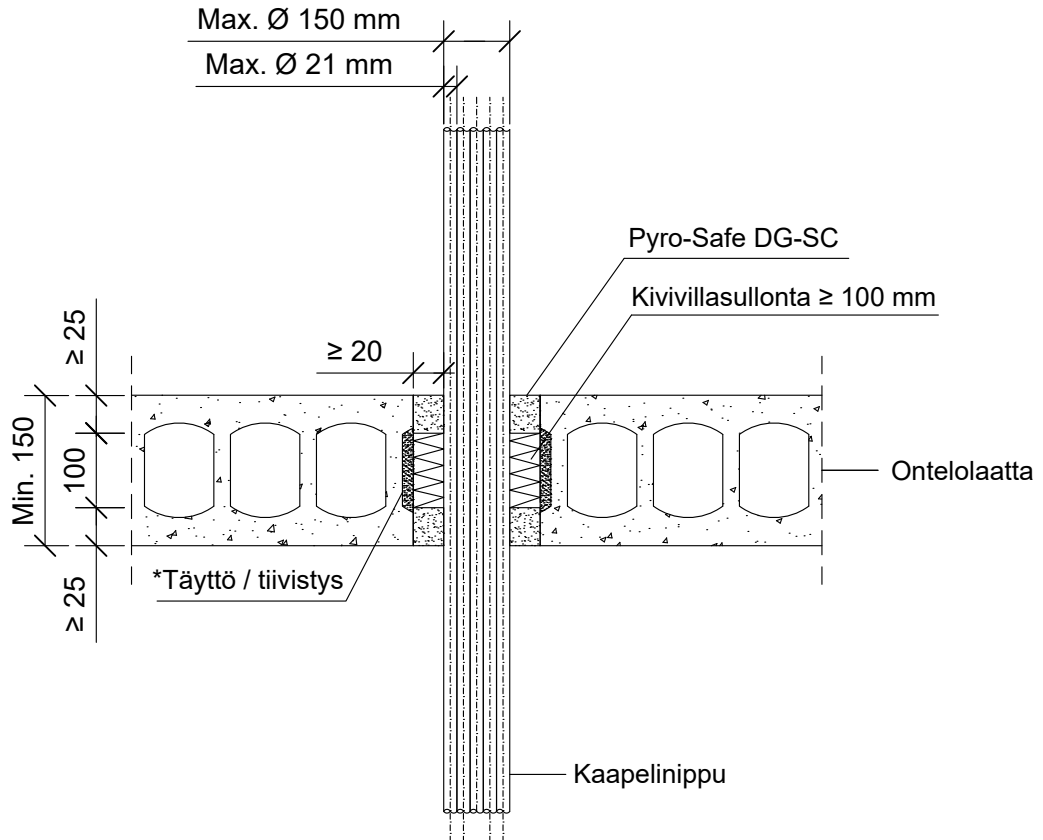

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704
Min. aukon koko	Kaaelinipun halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe DG-SC, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Max. kaaelinippu koko	Max. Ø 150 mm, kaapeli Ø 21 mm