

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI60

SC-SS5

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

17.4.2022



MKY

EI60

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

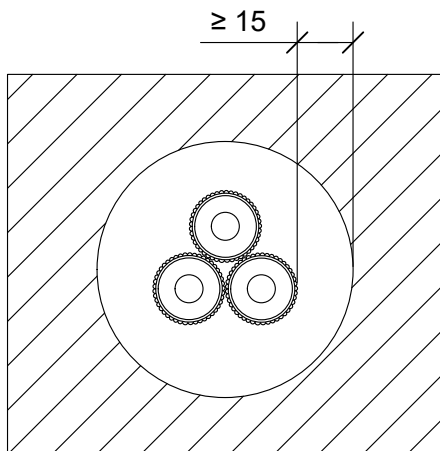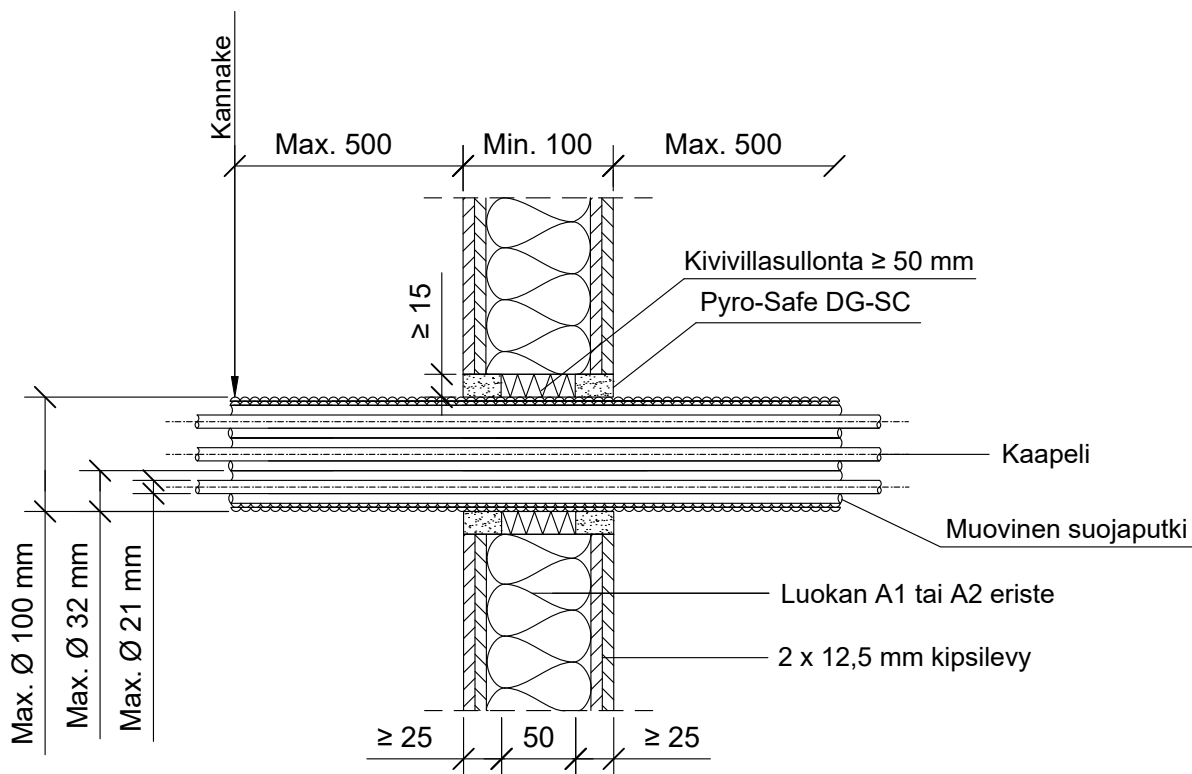

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704
Min. aukon koko	Kaapeliniipun halkaisija + min. 30 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojarahutkinippu koko	Max. Ø 100 mm, Suojarahuti max. Ø 32 mm, kaapeli max. Ø 21 mm